


РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

***Каскадное управление котлами котельной.
Диспетчеризация котельной.***

28-07/22-АК

2022 г.

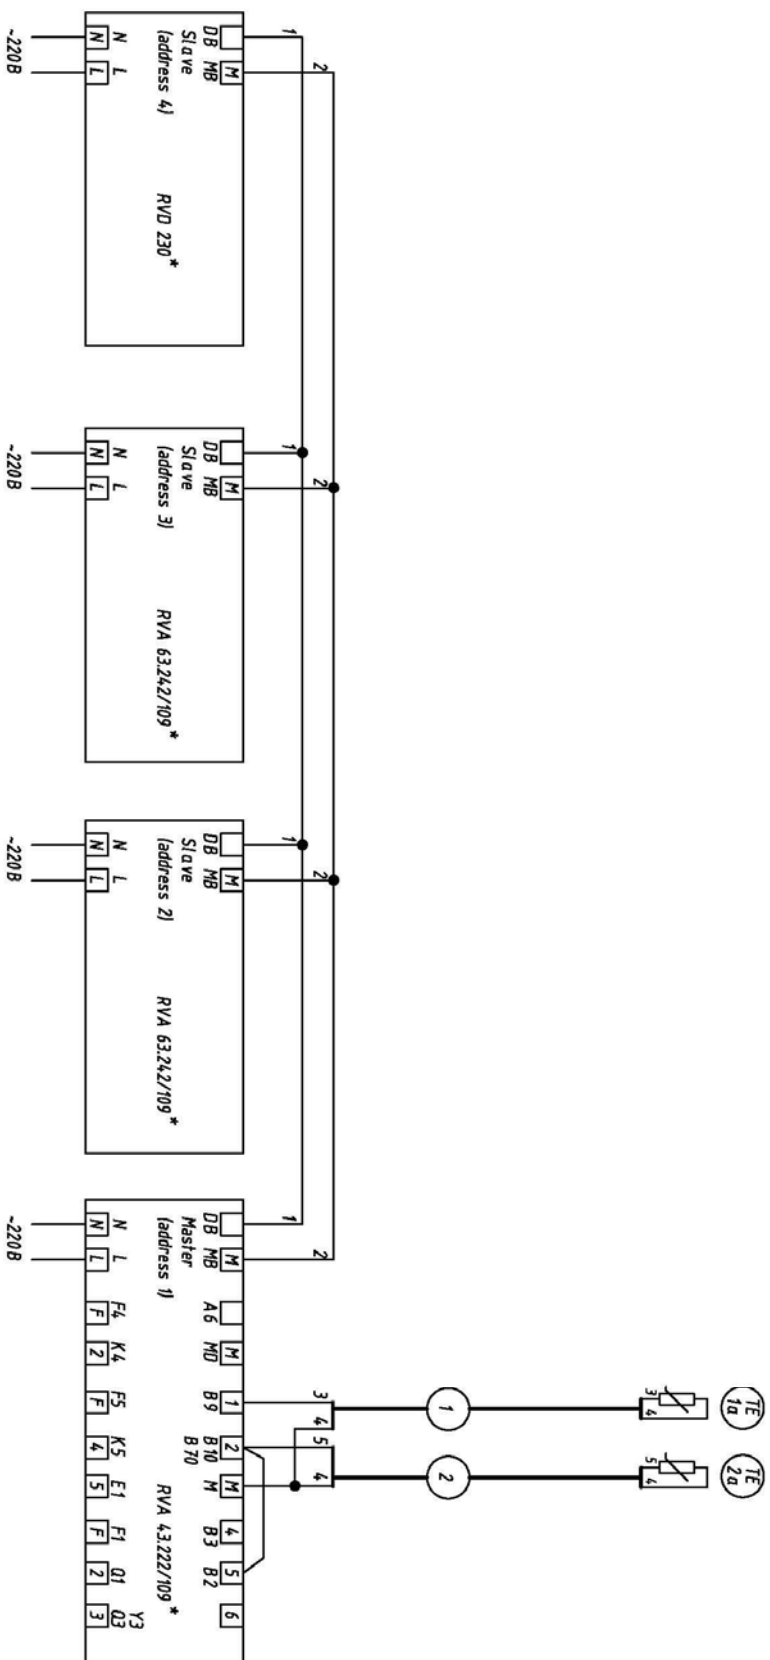

температура воды общая на
вых. котлов
QAZ21.5220

температура наружного
воздуха
QAC31/101

* Оборудование находящееся в эксплуатации
Датчики и исполнительные механизмы для РВАБЗ-242 и РВД 230 не показаны

28-07/22-AK

28-07/22-АК									
Имя	Код	Лист	№ок	Подп.	Дата	Техническое перевооружение водогрейной котельной с двумя котлами Super-Rid 2910 и Super-Rid 695 Схема электротехническая принципиальная кабельного управления котлами.			
Разработал									
[ИП]									
Проверил.									
Н. Контроль.									
						08.27.			
						08.22.			
						08.22.			
						08.27.			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования - ния, узделия, матеруала	Завод -изготовитель	Единица измерения	Колл - чество	Масса едений, кг	Примечание
КК 1	Коробка распаянная КМ4.1245 для открытой проводки 190х140х120мм IP44, IPAL 7035, 10 гермовводов) IEK		УЖО10-190-140-120 -К41-44	ИЭК	шт	1		
	Кабель	МЖШнг (А)-LS 2х0,75		Сегмент Энерго	м	50		Уточнить при монтаже
	Кабель	МЖШнг (А)-LS 3х1,0		Сегмент Энерго	м	30		Уточнить при монтаже
	Кабель сетевой	Реглан U/UTP 1х2х0,52 мм cat 5e		Паритет Подольск	м	20		Уточнить при монтаже
	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), внутренний диаметр 11,5 мм (0 внешн.=16 мм)			ДКС	м	50		

Согласована				

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	28-07/22-АК.С	Лист
							2